


Fleunegraben (1) - Wehr Unten

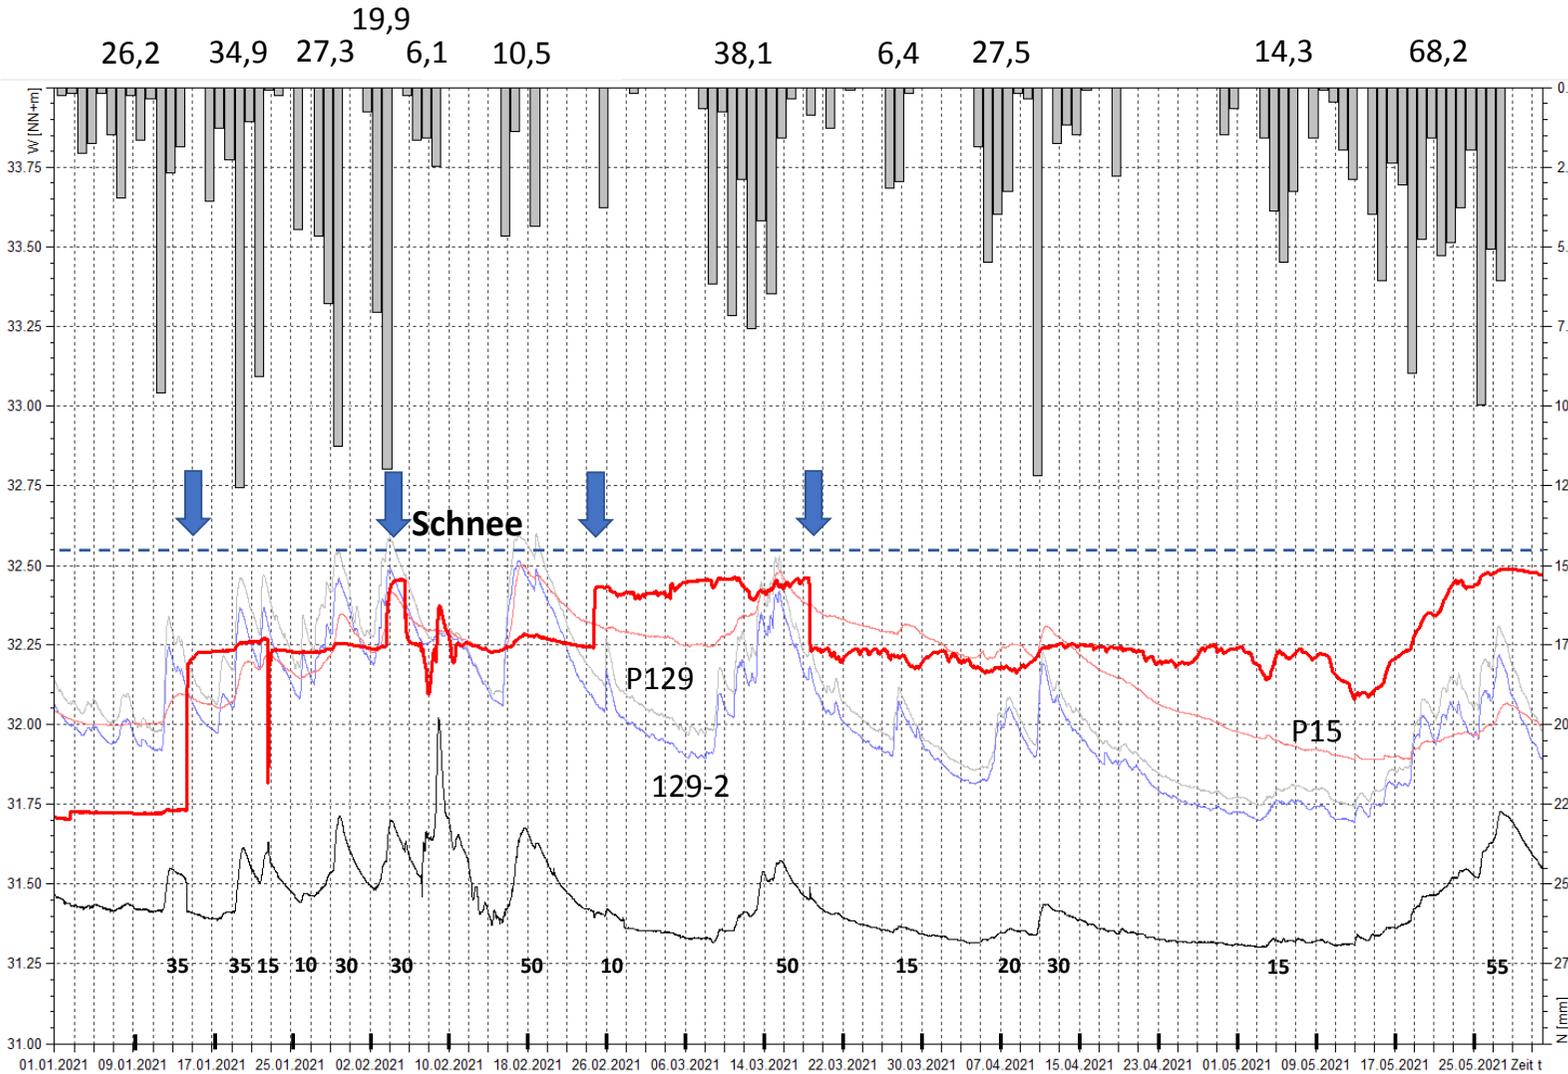

	N_Fleune.N.M.O.TSum.0730
	AB-OF4.W.15
	P129.GwStand.Einzelwerte
	129-2.GwStand.Einzelwerte
	P015.GwStand.Einzelwerte
	Fleune-1.W.15

--- Stauziel 32,56 mNHN

GOK GWM (mNHN)

P129	33,25
129-2	33,56
P15	33,16

14.01. Setzen Staubohlen (1 und 2)
 03.02. / 05.02. Setzen / Ziehen Staubohlen (3 und 4) SCHNEEWARNUNG!
 24.02. Setzen von Staubohlen (3 und 4)
 18.03. Ziehen Staubohlen (3 und 4)

Summe N: 279,4 mm
Summe GW-Anstieg: 390 cm


MATHEJA CONSULT
 Königsberger Str. 5 30938 Burgwedel - OT Wittmar
 Tel: +49 (0)5139 - 402 799 - 1 / Fax: +49 (0)5139 - 402 799 - 8
 www.matheja-consult.de / kontakt@matheja-consult.de

Klima-Wasser-Kooperation (KLIWAKO) zur Anpassung des Trinkwassergewinnungsgebietes Ahlde an den Klimawandel

Flleune-1	Anlage:	-
	Blatt:	-
Landkreis Emsland Ordniederung 1 D- 49716 Meppen	Datum:	Name
	bearbeitet:	23.06.2021 Lillie
	kontrolliert:	23.06.2021 Matheja

Fleunegraben (2) - Wehr Oben

	N_Fleune.N.M.O.TSum.0730
	AB-OF4.W.15
	F-2 GWM.GwStand.Einzelwerte
	P007.GwStand.Einzelwerte
	P008.GwStand.Einzelwerte
	Fleune-2.W.15

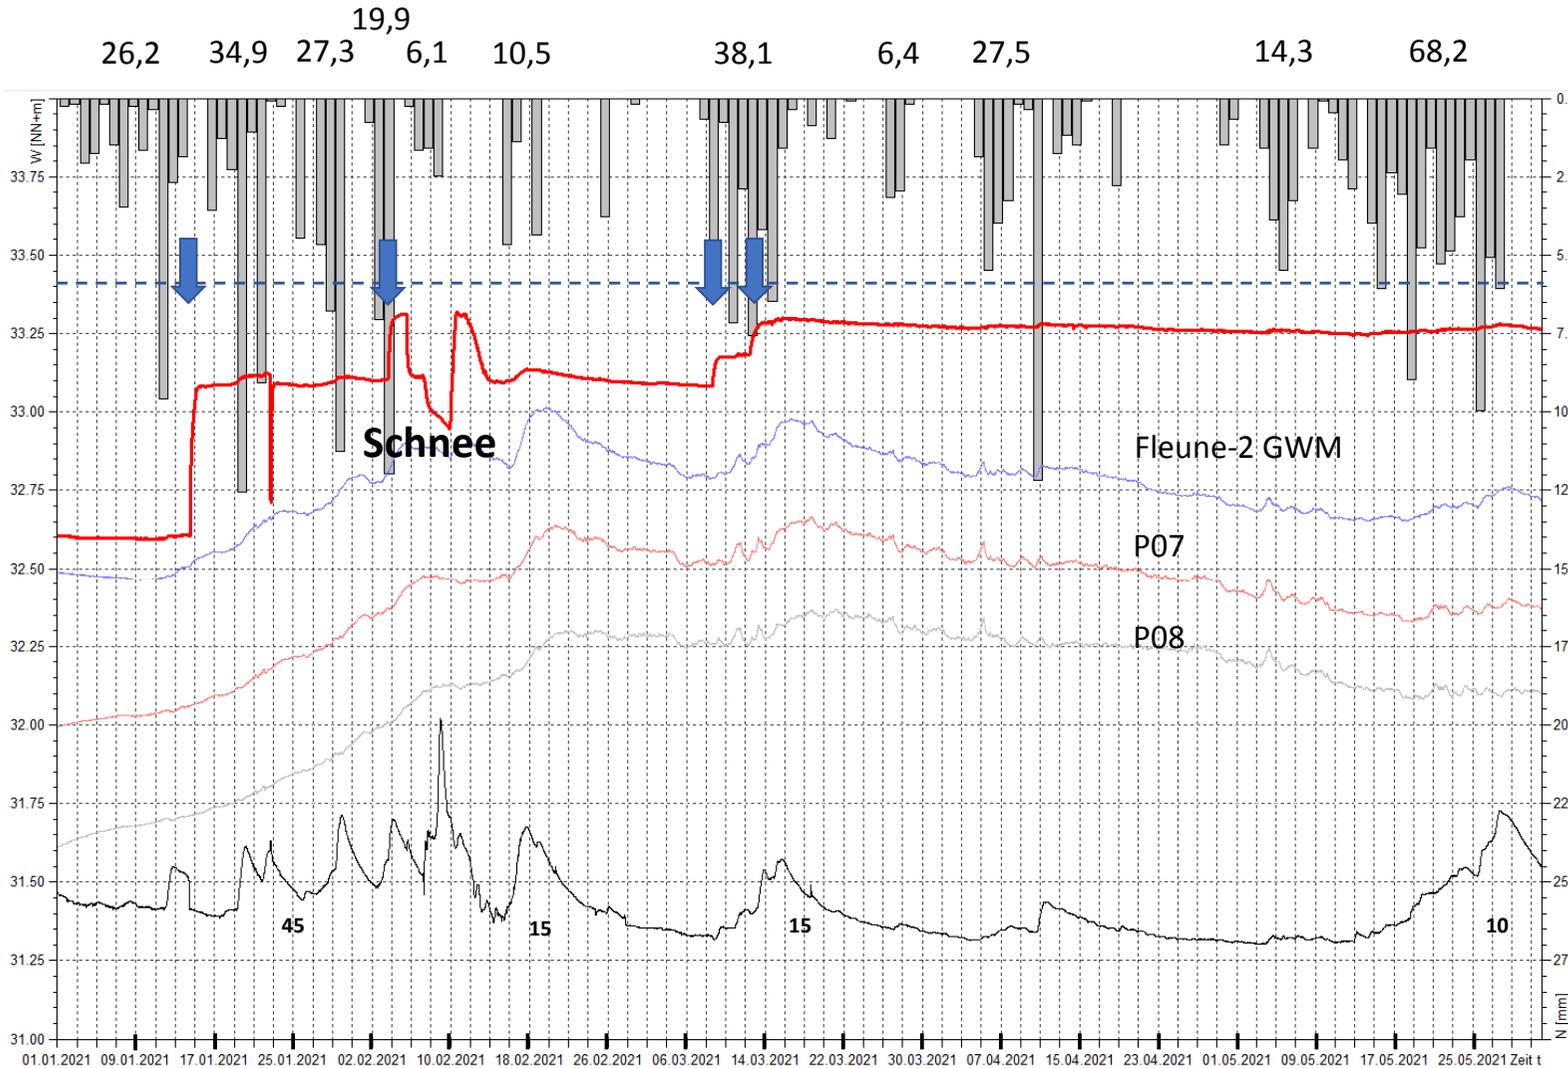

--- Stauziel 33,40 mNHN

GOK GWM (mNHN)

Fleune-2 GWM	34,95
P07	34,40
P08	34,00

14.01. 03.02. / 05.02. 08.03. / 12.03.
Setzen Staubohlen Setzen / Ziehen Staubohlen Setzen Staubohlen
(1 und 2) (3 und 4) (5 und 6)
SCHNEEWARNUNG !

Summe N: 279,4 mm
Summe GW-Anstieg: 85 cm



Königsberger Str. 5 30938 Burgwedel - OT Wittmar
Tel: +49 (0)5139 - 402 799 - 1 / Fax: +49 (0)5139 - 402 799 - 8
www.matheja-consult.de / kontakt@matheja-consult.de

Klima-Wasser-Kooperation (KLIWAKO) zur Anpassung des Trinkwassergewinnungsgebietes Ahlde an den Klimawandel

Fleune-2	Anlage:	-
	Blatt:	-
Landkreis Emsland Ordeniederung 1 D- 49716 Meppen	Datum:	Name
	bearbeitet:	23.06.2021 Lilje
	kontrolliert:	23.06.2021 Matheja